



|               |     |
|---------------|-----|
| Client :      | 2   |
| Mission :     | 160 |
| Page 1 sur 16 |     |

## RAPPORT DE MISSION PRELEVEMENT DE POUSSIÈRES PLOMB SUR LINGETTES

(En conformité avec la norme NF X46-032)

N°RP-DIM-19-0358

Date d'émission : 27/12/2019

**Gare d'Austerlitz  
75013 PARIS**

| Rédacteur        | Visa                                                                                | Version | Date       | Cachet de la Société                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marc<br>LEBAILLY |  | 0       | 27/12/2019 | <br>141-145 Rue Michel Carré<br>Bat. Aristote - 95100 Argenteuil<br>Tél : 01 39 47 90 59 - Fax : 09 70 62 15 50<br>Siret : 802 740 282 00032 - APE : 7120B<br>802 740 282 RCS Pontoise<br>SAS au capital de 50 000 € |

Ce rapport avec les annexes comprises, est constitué de 67 pages  
Ce rapport de repérage est établi en 1 exemplaire original.  
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale, annexes incluses

## SOMMAIRE

|            |                                                                                  |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>CONCLUSION.....</b>                                                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b>   | <b>IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>3</b>   | <b>METHODE DES PRELEVEMENTS PAR LINGETTES.....</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Matériel à utiliser.....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Prélèvement.....</b>                                                          | <b>4</b>  |
| <b>4</b>   | <b>DOCUMENTS SOURCES .....</b>                                                   | <b>5</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>4.2</b> | <b>Documents non fournis par le client.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>5</b>   | <b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Informations relatives au bâtiment .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>5.2</b> | <b>Informations relatives à la mission .....</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>5.3</b> | <b>Prélèvements de plomb dans les poussières au sol .....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>6</b>   | <b>PLANS .....</b>                                                               | <b>8</b>  |
| <b>7</b>   | <b>ANNEXES .....</b>                                                             | <b>15</b> |

### Liste des annexes au rapport de repérage :

- ☒ Assurance professionnelle
- ☒ Résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis au laboratoire
- ☒ Plan des prélèvements et fiche de visite

|               |     |
|---------------|-----|
| Client :      | 2   |
| Mission :     | 160 |
| Page 3 sur 16 |     |

## 1 CONCLUSION

**Au regard des résultats d'analyses, nous pouvons conclure à l'absence de plomb en concentration supérieure à 1000 µg/m<sup>2</sup> dans les échantillons.**

## 2 IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

### COMMANDITAIRE :

Société : SNCF Gare et connexions  
 Adresse : 16 avenue d'Ivry  
 75013 PARIS

### PROPRIETAIRE :

Société : SNCF Gare et connexions  
 Adresse : 16 avenue d'Ivry  
 75013 PARIS

### ACCOMPAGNATEUR / REPRESENTANT DU SITE :

M. Cyril FRESNAIS

### OPERATEUR DE REPERAGE :

Société : DIMOTECK  
 Opérateur : Marc LEBAILLY  
 Assurance : MMA 114 231 812  
 Adresse : 141-145 rue Michel Carré  
 95100 Argenteuil

Tél : 01 39 47 90 59  
 Fax : 09 70 62 15 50

### LABORATOIRE :

Société : SGS  
 Accréditation : COFRAC N° 1-6446  
 Adresse : ZI Saint GUENALT  
 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes  
 91031 EVRY CEDEX

Tél : 01 69 36 72 72

### 3 METHODE DES PRELEVEMENTS PAR LINGETTES

#### 3.1 Matériel à utiliser

- Gants à usage unique
- Sur-chaussures à usage unique.
- Lingettes humidifiées ne contenant ni de détergent ni plomb ou toute autre substance susceptible de perturber la Mesure.

La texture de la lingette doit être telle qu'elle ne se délite pas lorsque l'opérateur la passe sur un Support rugueux.

- Tube en polypropylène de 50 ml avec bouchon à vis.
  - Un gabarit de largeur minimale de 15 cm pour délimiter une surface d'environ 0,1 m<sup>2</sup> à échantillonner.
- Le gabarit doit être suffisamment lisse pour pouvoir être essuyé par l'opérateur entre deux prélèvements.

#### 3.2 Prélèvement

L'opérateur s'équipe d'une nouvelle paire de sur-chaussures à l'entrée de chaque logement et pour les parties à usage commun d'un immeuble d'habitation. L'opérateur utilise des gants à usage unique pour chaque nouveau prélèvement.

La lingette étant posée à plat à l'intérieur du gabarit, l'opérateur pose sa main à plat, les doigts sont joints par-dessus et la lingette est maintenue entre le pouce et la paume de la main. Il appuie fermement avec le maximum de la surface des doigts et de la paume.

L'opérateur déplace la lingette en S (de droite à gauche avec la main droite et inversement pour la main gauche) jusqu'à couvrir complètement la surface à échantillonner.

Un second passage est réalisé après avoir plié en deux la lingette, la partie contaminée étant à l'intérieur. L'opérateur ne touche pas la partie contaminée en pliant la lingette. Le second passage est réalisé avec la lingette pliée, de la même façon que le premier, mais perpendiculairement à celui-ci.




Figure 1 — Premier passage en S




Figure 2 — Second passage en S perpendiculaire au premier

## 4 DOCUMENTS SOURCES

### 4.1 Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite

Les documents suivants nous ont été remis par le propriétaire (ou son mandataire) :

- Plans et localisations des prélèvements à réaliser
- Plan de prévention
- ICP

### 4.2 Documents non fournis par le client

- Néant

## 5 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1 Informations relatives au bâtiment

#### Dénomination de l'immeuble :

Gare

#### Adresse :

Gare d'Austerlitz 75013 PARIS

#### Identification de l'immeuble :

| Bâtiment          | Usage |
|-------------------|-------|
| Gare d'Austerlitz | Gare  |

### 5.2 Informations relatives à la mission

#### Périmètre de la mission :

Zone des prélèvements : Voir plans au chapitre 6

#### Détails de la visite :

- Date(s) de l'exécution des prélèvements : 23/12/2019
- Locaux et zones non visitées : Néant

#### Commentaires :

Néant.

### 5.3 Prélèvements de plomb dans les poussières au sol

| Référence échantillon | N° de lot de fabrication de la lingette | Type de Matériau | Localisation du prélèvement |        |                  |                  | Résultat d'analyse    | Surface du gabarit | Zone Public ou travailleur |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
|                       |                                         |                  | Bâtiment                    | Niveau | Zone ou local    | Nature du sol    |                       |                    |                            |
| Témoin                | 92185F                                  | Lingettes plomb  | -                           | -      | -                | -                | Inférieur à 200 µg/m² | -                  | -                          |
| 1                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | R+2    | Vestiaire        | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 2                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | R+2    | Réfectoire       | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 3                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | R+2    | WC               | Poignée porte    | Absence               | -                  | Travailleur                |
| 4                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | R+1    | Salle de réunion | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 5                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | R+1    | Bureau           | Poignée porte    | Absence               | -                  | Travailleur                |
| 6                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | R+1    | Réfectoire       | Poignée four     | Absence               | -                  | Travailleur                |
| 7                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | RDC    | Réfectoire       | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 8                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | RDC    | WC               | Poignée porte    | Absence               | -                  | Travailleur                |
| 9                     | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | RDC    | WC               | Poignée porte    | Absence               | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 10                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie                    | RDC    | Vestiaire        | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 11                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie annexe             | RDC    | Bureau           | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 12                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie annexe             | RDC    | Bureau           | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 13                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie annexe             | R+1    | Bureau           | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 14                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie projets            | R+2    | Bureau           | Dalle de sol     | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 15                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie projets            | R+2    | Bureau           | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 16                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie projets            | R+2    | Bureau           | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 17                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie projets            | R+1    | Réfectoire       | Dalle de sol     | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 18                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie projets            | R+1    | Réfectoire       | Poignée de frigo | Absence               | -                  | Travailleur                |
| 19                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie projets            | R+1    | WC               | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 20                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie projets            | RDC    | WC               | Poignée de porte | Absence               | -                  | Travailleur                |
| 21                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Base vie projets            | RDC    | Vestiaire        | Dalle de sol     | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 22                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Bureaux AREP-ARTELIA        | R+1    | Palier           | Lino             | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Travailleur                |
| 23                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC    | Allée            | Carrelage        | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Public                     |
| 24                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC    | Allée            | Carrelage        | Inférieur à 200 µg/m² | 0.1 m²             | Public                     |

Les résultats d'analyse sont exprimés en microgrammes par mètre carré de surface.  
Concentration surfacique en plomb acido-soluble (valeur limite 1000 µg/m²)  
Les poignées de portes, four et frigo n'ont pas été relevées sur une surface de 0.1 m².

| Référence échantillon | N° de lot de fabrication de la lingette | Type de Matériau | Localisation du prélèvement |                 |                    |                                     | Résultat d'analyse                 | Surface du gabarit | Zone Public ou travailleur |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                       |                                         |                  | Bâtiment                    | Niveau          | Zone ou local      | Nature du sol                       |                                    |                    |                            |
| 25                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Quais 16           | Revêtement bitumineux               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 26                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Quais 18           | Carrelage                           | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 27                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Devant Quais 21    | Carrelage                           | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 28                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | GHV                         | RDC             | Chantier           | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 29                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | GHV                         | RDC             | Chantier           | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 30                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | GHV                         | Niveau 16 m R+7 | Echafaudage        | Plancher bois (OSB) + Bâche étanche | Inférieur à 200 µg/m <sup>22</sup> | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 31                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | GHV                         | RDC             | Entrée échafaudage | Béton                               | 226,00 µg/m <sup>2</sup>           | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 32                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | GHV                         | RDC             | Sortie camion      | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 33                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Bureau             | Carrelage                           | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 34                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Passerelle         | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 35                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Chantier           | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 36                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Accès Metro        | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 37                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Hall muséum        | Carrelage                           | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 38                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Centre transit     | Carrelage                           | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 39                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Salle attente      | Parquet                             | 368,00 µg/m <sup>2</sup>           | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 40                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Bureau             | Parquet                             | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 41                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Quai 5             | Revêtement goudron                  | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 42                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Zone coupure       | Lino                                | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 43                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Hall seine         | Carrelage                           | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 44                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | Gare d'Austerlitz           | RDC             | Porte billetterie  | Carrelage                           | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Public                     |
| 45                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | interstitiel                | RDC             | Chantier           | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 46                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | interstitiel                | R+1             | Chantier           | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 47                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | GHV                         | RDC             | Chantier           | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |
| 48                    | 92185F                                  | Lingettes plomb  | GHV                         | RDC             | Chantier           | Béton                               | Inférieur à 200 µg/m <sup>2</sup>  | 0.1 m <sup>2</sup> | Travailleur                |

Les résultats d'analyse sont exprimés en microgrammes par mètre carré de surface.  
Concentration surfacique en plomb acido-soluble (valeur limite 1000 µg/m<sup>2</sup>)  
Les poignées de portes, four et frigo n'ont pas été relevées sur une surface de 0.1 m<sup>2</sup>.


## 6 PLANS

### ➤ Gare d'Austerlitz – Plan des prélèvements

#### Base vie R+2



#### Base vie R+1

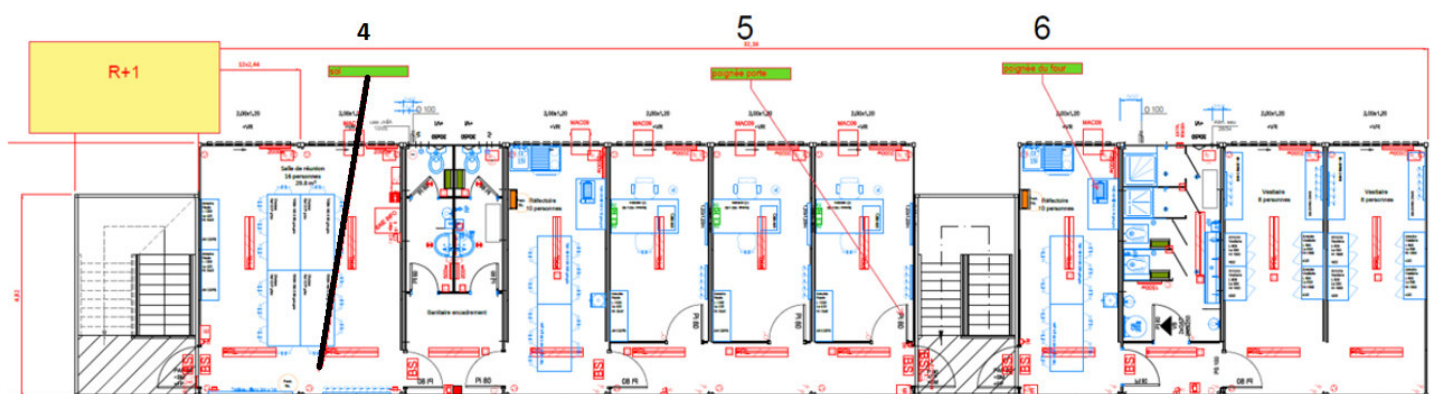


#### Base vie RDC






### Base vie annexe RDC et R+1

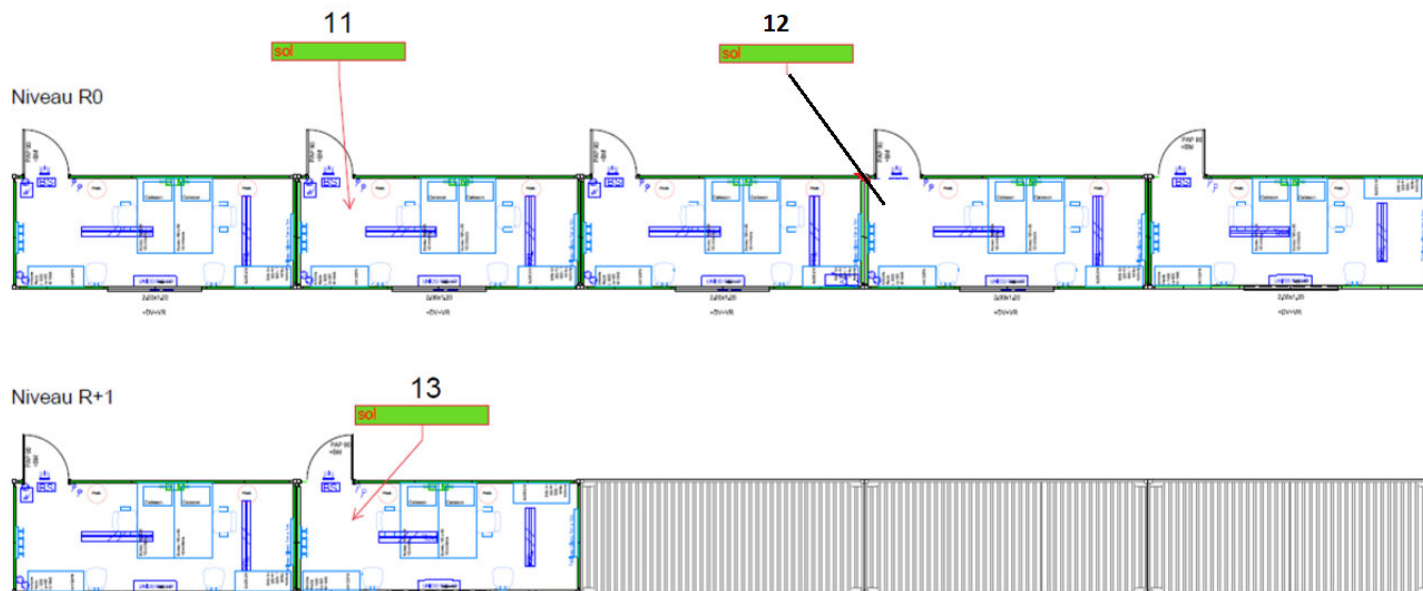


### Base vie projets limitrophes R+2

**R+2**

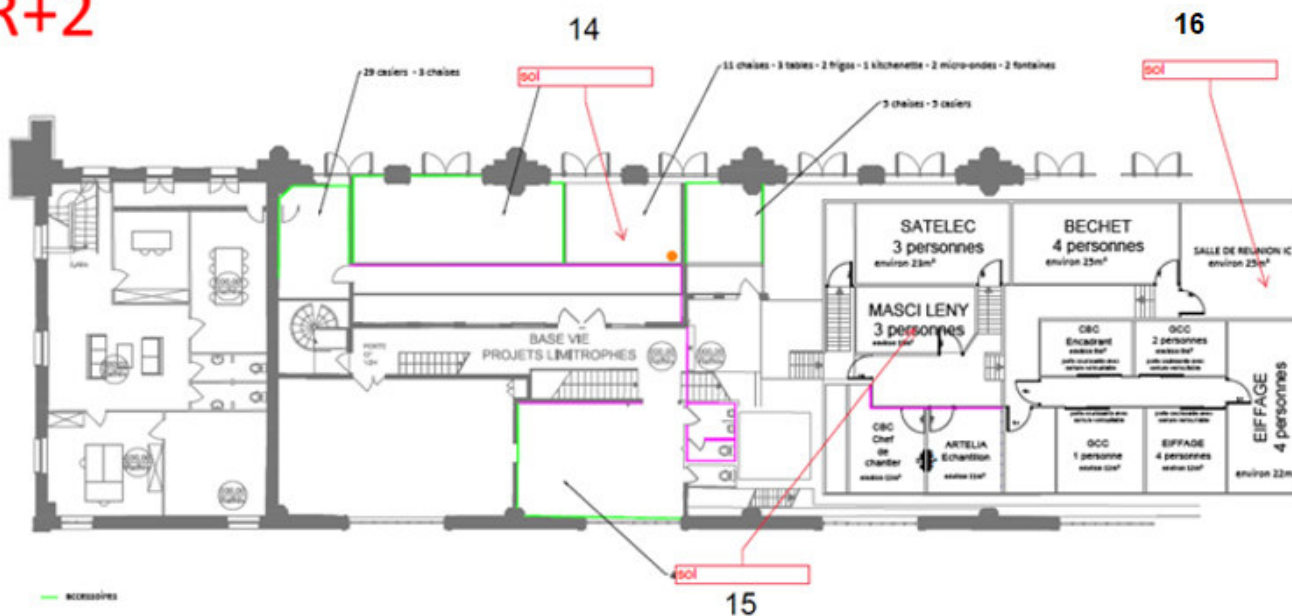


### Base vie projets limitrophes R+1

**R+1**

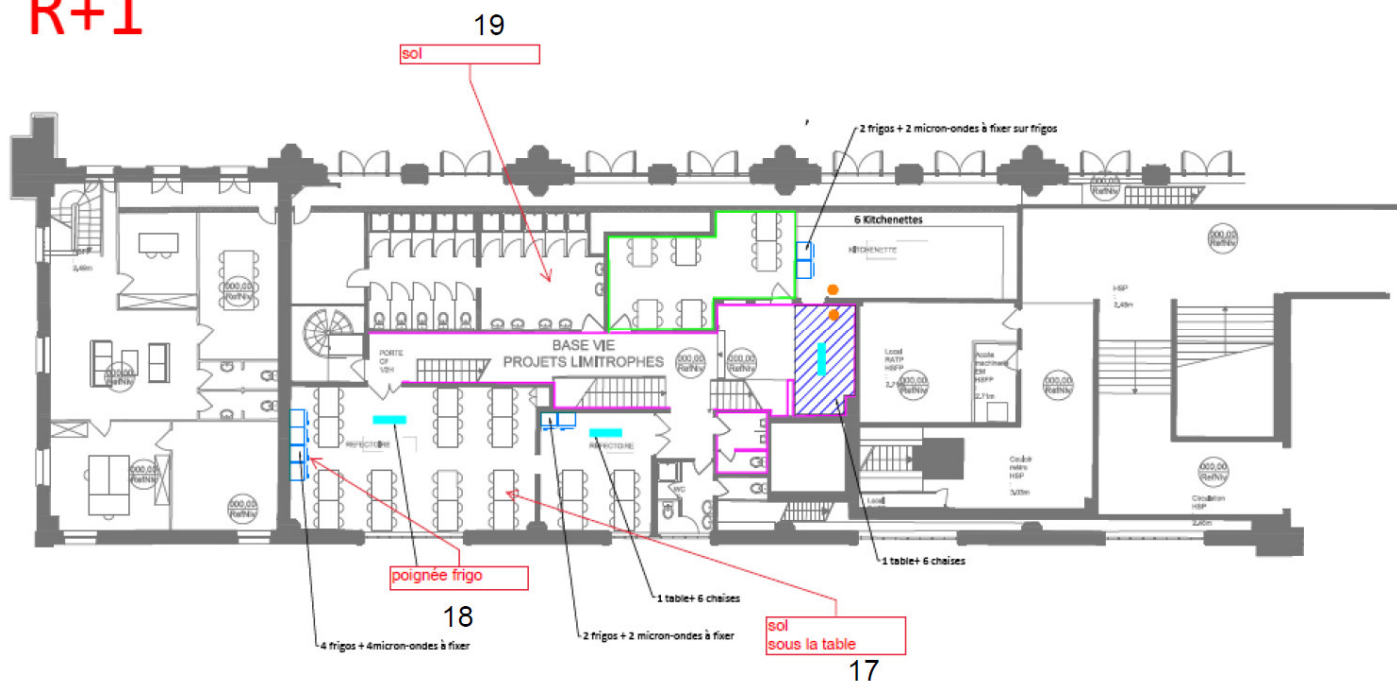


### Base vie projets limitrophes RDC

**RDC**

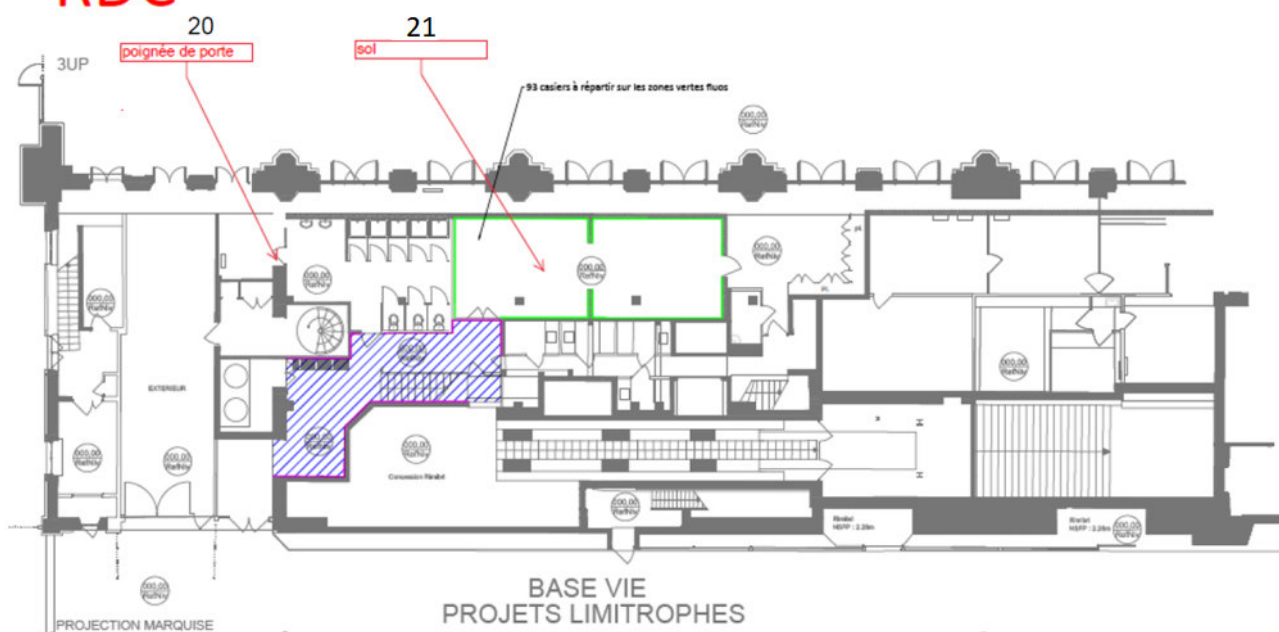

|                |     |
|----------------|-----|
| Client :       | 2   |
| Mission :      | 160 |
| Page 11 sur 16 |     |


### Bureaux AREP – ARTELIA R+1

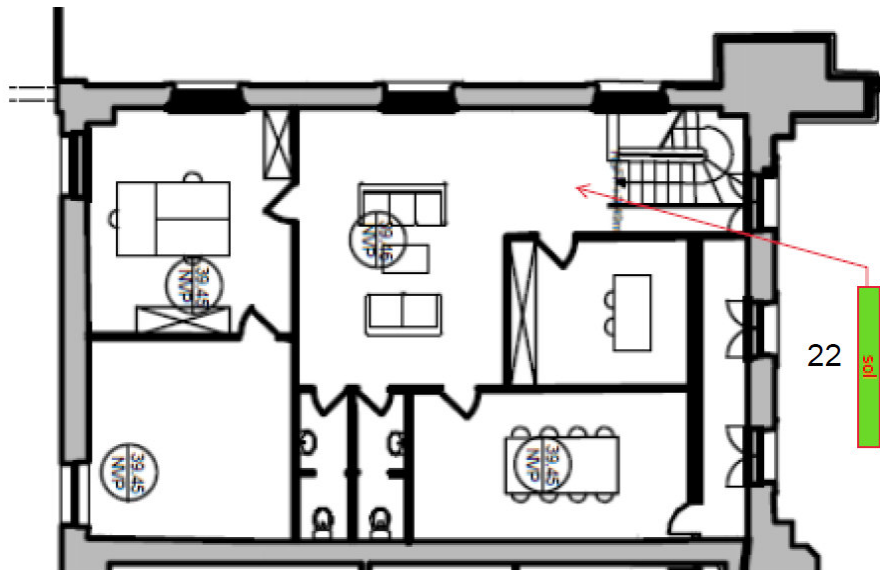

### Légende :

Prélèvements négatifs : **XX**

### Gare Zone commerces et quais

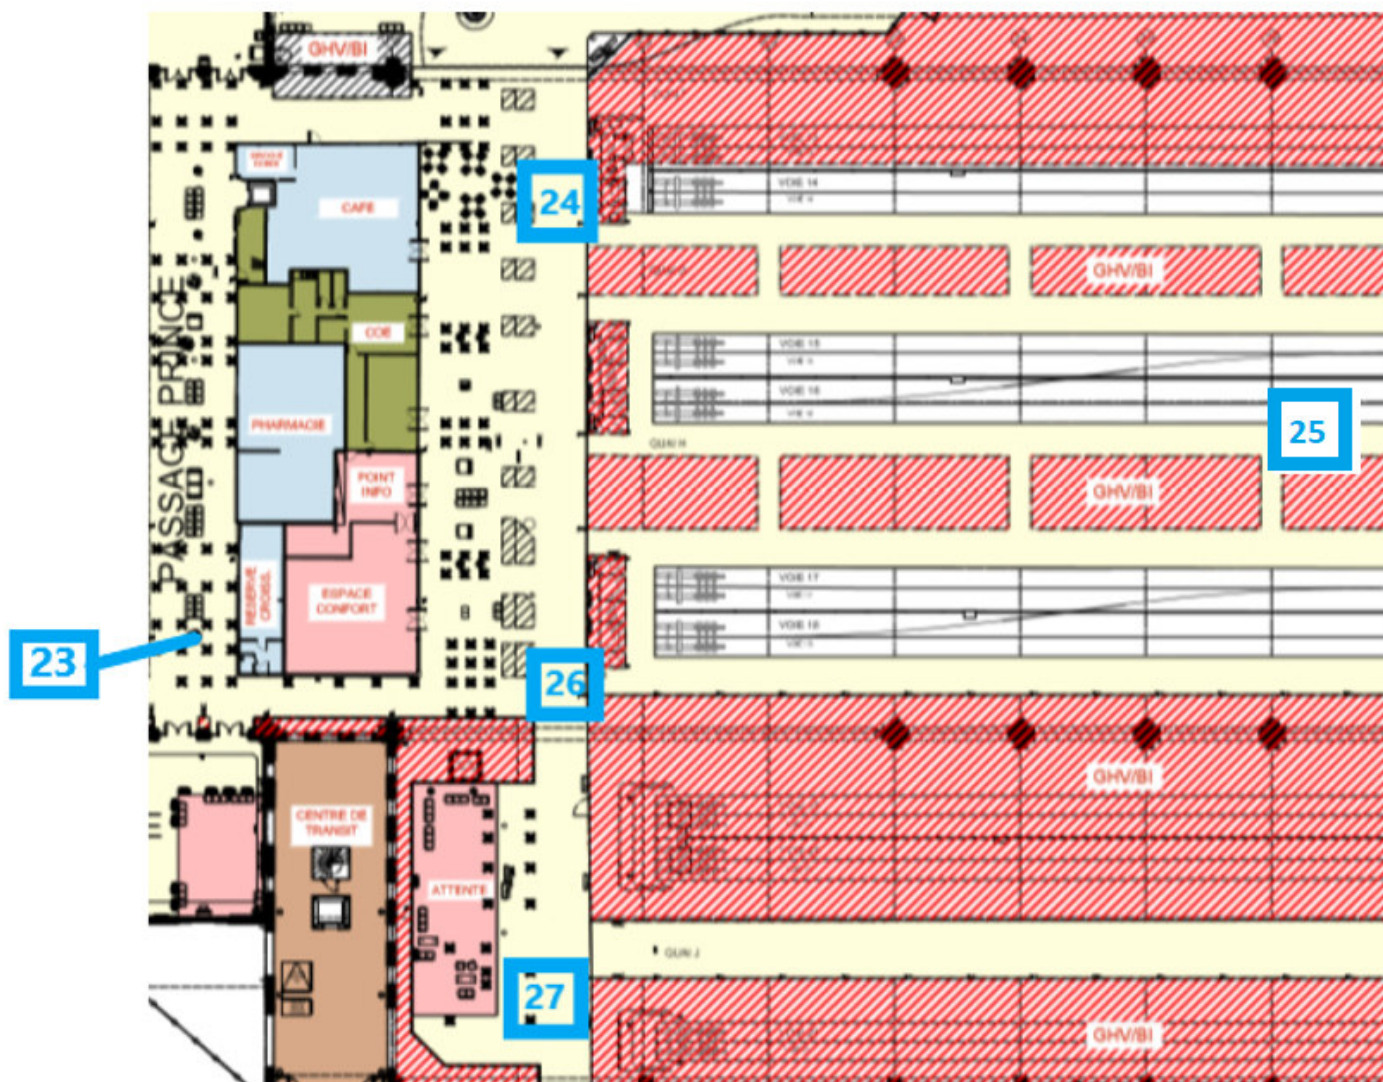


### Légende :

Prélèvements négatifs : **XX**



|                |     |
|----------------|-----|
| Client :       | 2   |
| Mission :      | 160 |
| Page 13 sur 16 |     |

### Gare Zone chantier

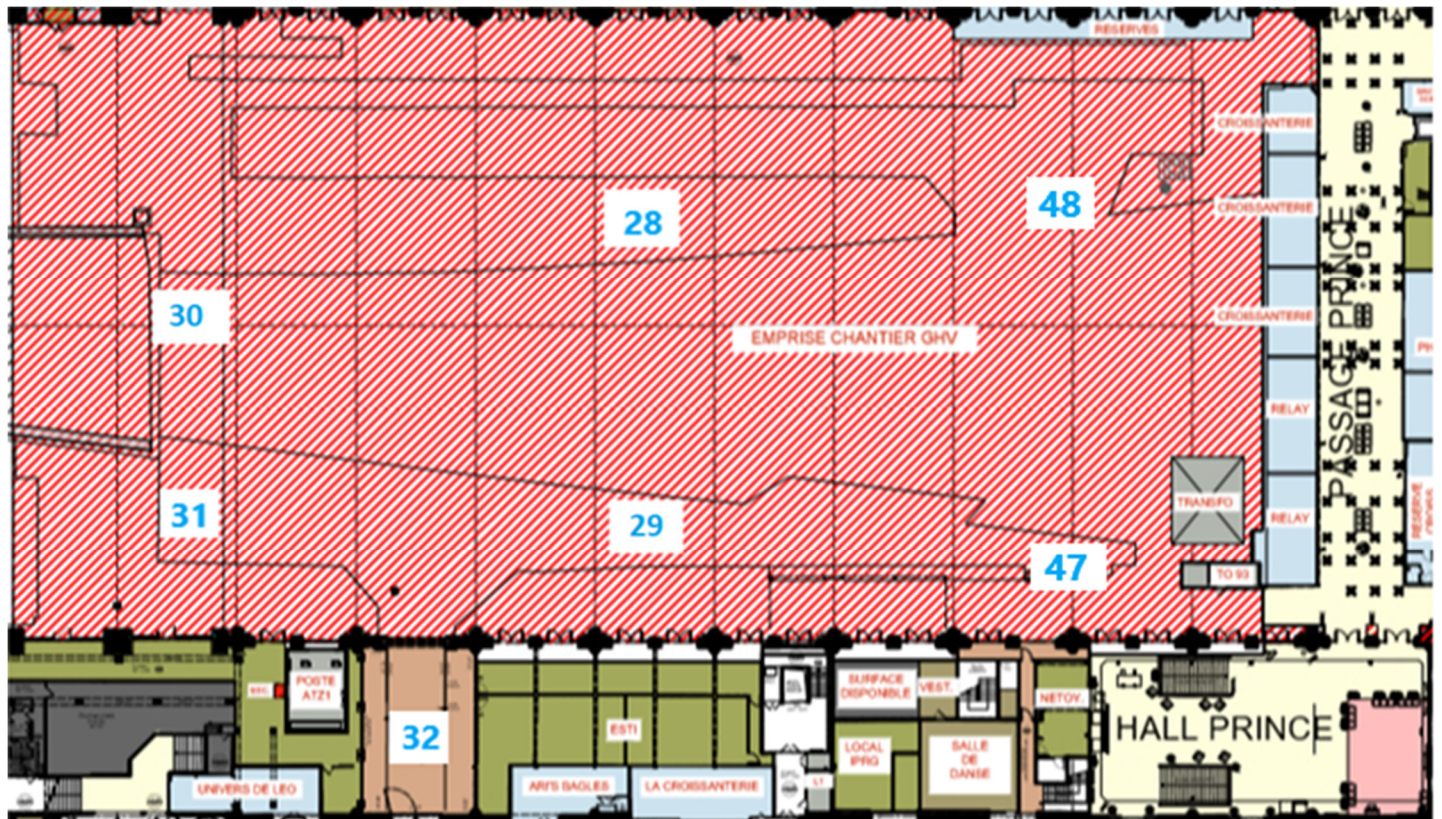


### Légende :

Prélèvements négatifs : **XX**



Gare Zone chantier, commerces et quais

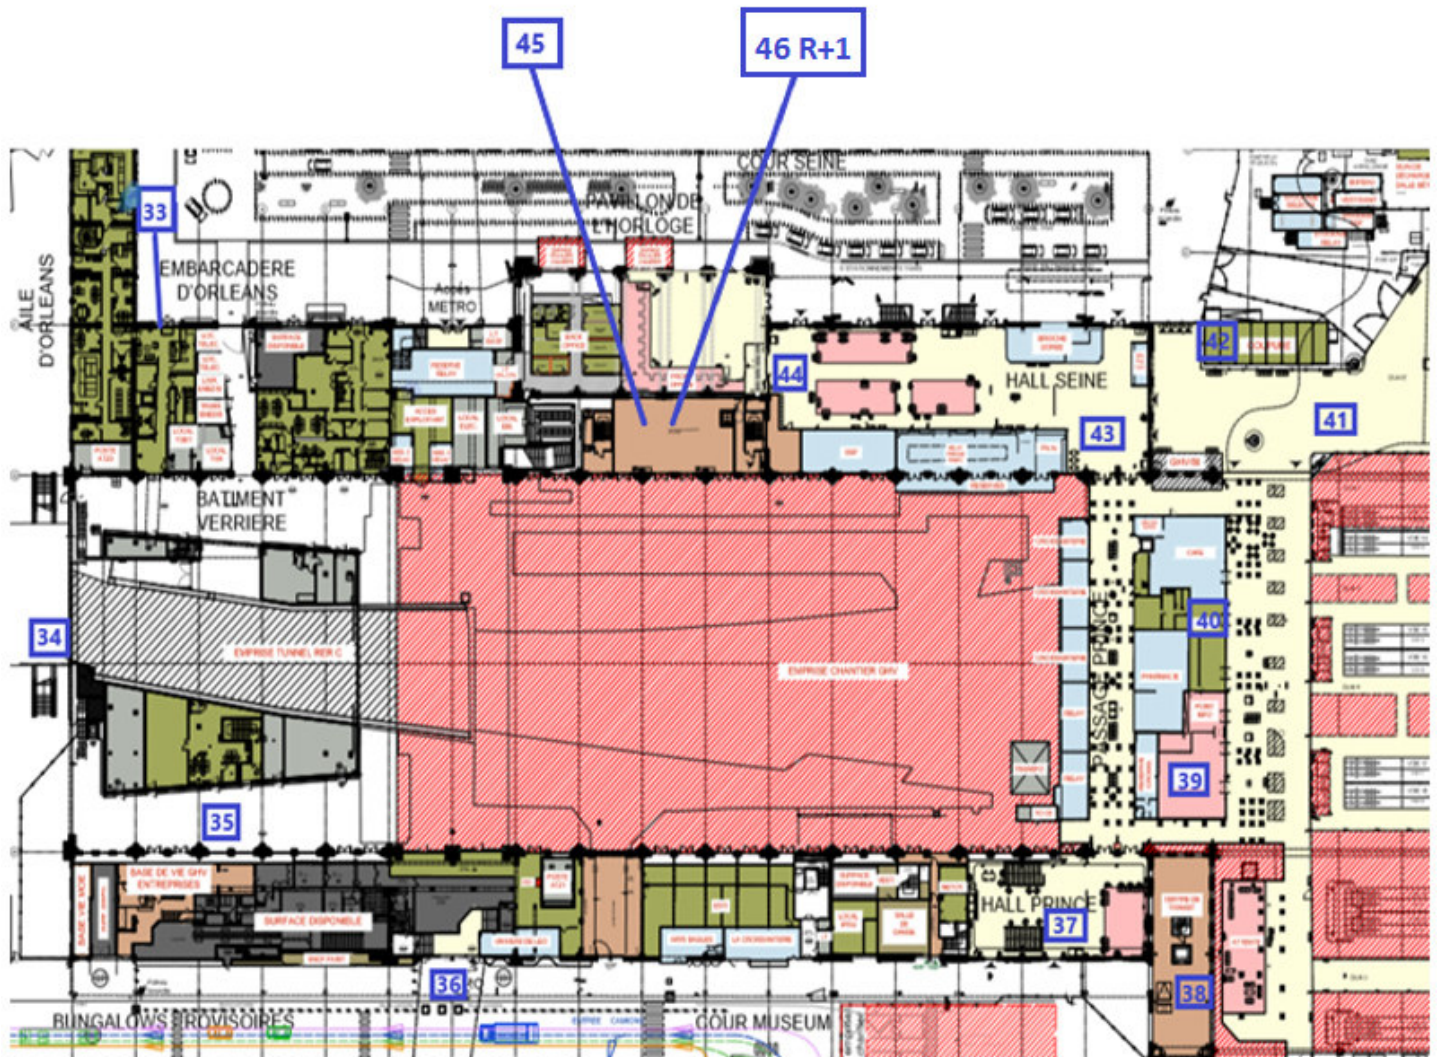

Légende :

Prélèvements négatifs : **XX**

|                |     |
|----------------|-----|
|                |     |
| Client :       | 2   |
| Mission :      | 160 |
| Page 15 sur 16 |     |

## 7 ANNEXES



|                |     |
|----------------|-----|
| Client :       | 2   |
| Mission :      | 160 |
| Page 16 sur 16 |     |

## Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

**DIMOTECK**  
**Monsieur JEAN-MARC LEFEVRE**  
**22 rue CHARCOT BOIS COLOMBES**  
**92270 BOIS COLOMBES**

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 1 525 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 3 000 000 euros.

Date de prise d'effet du contrat : 01/05/2016

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2018

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

**SUBERVIE ASSURANCES**  
Agent Général exclusif MMA  
30, cours du Maréchal Juin - B.P 29  
33023 BORDEAUX CEDEX  
Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75  
Email : [subervie.assurances@mma.fr](mailto:subervie.assurances@mma.fr)  
SARL au capital de 401 222 €  
N° ORIAS : 07001677 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

  
**SARL SUBERVIE ASSURANCES**  
AU CAPITAL DE 401 222 € - RCS BORDEAUX 339 041 535  
N°ORIAS : 0700 1677 [WWW.ORIAS.FR](http://WWW.ORIAS.FR)  
30 COURS MARÉCHAL JUIN - BP 29  
33023 BORDEAUX CEDEX  
CONTACT@SUBERVIE-ASSURANCES.COM  
TEL : 05 56 91 20 67

F0839

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 852 126  
MMA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 368 EUROS / RCS LE MANS 440 048 802  
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72000 LE MANS CEDEX 9  
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

DIMOTECK – 141-145 rue Michel Carré 95100 ARGENTEUIL - Tél : 01 39 47 90 59 – Fax : 09 70 62 15 50 – Assurance MMA : 114 231 812  
Siret : 802 740 282 00032 – Code APE 7120 B - 802 740 282 R.C.S. de PONTOISE – S.A.S. au capital de 50 000 €



#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 01  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 1 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.001

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 02  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 2 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.002

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 03  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

Prélevé le 23/12/19

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 3 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.003

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |           |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND] | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 04  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 4 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.004

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |



#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 05  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 5 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.005

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |           |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND] | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 06  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 6 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.006

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |           |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND] | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 07  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 7 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.007

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 08  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 8 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.008

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |           |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND] | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 09  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 9 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.009

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |           |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND] | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20 |



#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 10  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 10 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.010

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 11  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619 Page 11 sur 49  
Ref. labo : EV19-30619.011

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVERY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 12  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVERY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619 Page 12 sur 49  
 Ref. labo : EV19-30619.012

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 13  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 13 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.013

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 14  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619 Page 14 sur 49  
 Ref. labo : EV19-30619.014

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVERY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 15  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVERY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 15 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.015

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |



#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 16  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619 Page 16 sur 49  
 Ref. labo : EV19-30619.016

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 17  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619 Page 17 sur 49  
 Ref. labo : EV19-30619.017

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 18  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619 Page 18 sur 49  
 Ref. labo : EV19-30619.018

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |           |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND] | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 19  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 19 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.019

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 20  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 20 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.020

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |           |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND] | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 21  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619

Page 21 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.021

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 22  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 22 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.022

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |



### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 23  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 23 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.023

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CL-DIM-19-0774  
Devis : DE18-1694  
Reçu EVRY, le 23/12/19 Prélevé le 23/12/19  
Demandeur: M. ISINGRINI  
ClientID: ECH 24  
Description:  
Nature: lingette  
Commentaire:  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 24 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.024

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 25  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 25 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.025

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 26  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 26 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.026

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 27  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 27 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.027

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 28  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 28 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.028

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 29  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 29 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.029

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [D]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [D] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |



#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 30  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619 Page 30 sur 49  
  
Ref. labo : EV19-30619.030

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 31  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619 Page 31 sur 49  
  
Ref. labo : EV19-30619.031

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |           |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | 22,60     | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | 226,00    | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 32  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619 Page 32 sur 49  
 Ref. labo : EV19-30619.032

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 33  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 33 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.033

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 34  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

Prélevé le 23/12/19

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVERY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 34 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.034

### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 35  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 35 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.035

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 36  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 36 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.036

## INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 37  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619 Page 37 sur 49  
 Ref. labo : EV19-30619.037

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |



#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 38  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619 Page 38 sur 49  
  
Ref. labo : EV19-30619.038

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 39  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619 Page 39 sur 49  
  
Ref. labo : EV19-30619.039

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |           |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | 36,80     | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | 368,00    | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVERY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 40  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVERY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619 Page 40 sur 49  
 Ref. labo : EV19-30619.040

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 41  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 41 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.041

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 42  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 42 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.042

### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 43  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
 141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
 FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
 EV19-30619

Page 43 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.043

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 44  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 44 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.044

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 45  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
 SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 45 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.045

### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |



#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 46  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 46 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.046

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 47  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 47 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.047

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 48  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619 Page 48 sur 49  
  
Ref. labo : EV19-30619.048

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats   | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |             |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [D]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [D] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |

#### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

**Cde :** CL-DIM-19-0774  
**Devis :** DE18-1694  
**Reçu EVRY, le** 23/12/19 **Prélevé le** 23/12/19  
**Demandeur:** M. ISINGRINI  
**ClientID:** ECH 49 TEMOIN  
**Description:**  
**Nature:** lingette  
**Commentaire:**  
SNCF 75013 Paris

DIMOTECK SAS  
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL  
FRANCE

EVRY, le 26 - déc. - 19

RAPPORT D'ESSAI  
EV19-30619

Page 49 sur 49

Ref. labo : EV19-30619.049

#### INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

#### INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

|                                                                    |                                                    | Commencé   | Résultats    | Unités     | U     | LD / LQ    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|
| ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE (calcul pour une surface de 0,1 m2) | NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé | 26/12/2019 |              |            |       |            |
| PLOMB EN UG(*)                                                     |                                                    |            | <20,00 [ND]  | µg/support | ±32 % | 6,67 / 20  |
| PLOMB ACIDO-SOLUBLE                                                |                                                    |            | <200,00 [ND] | µg/m²      |       | 66,7 / 200 |



**MORENA ROLLAND-MONNET**  
CHARGÉE D AFFAIRES

(signature électronique)

[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par l'accréditation Cofrac)

U Incertitude élargie ( K=2 )

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (\*) " (portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)). Les paramètres suivis d'un "P" sont couverts par l'accréditation relative aux prélèvements. L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

Le présent rapport d'essai comporte 49 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis aux essais et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur [www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais](http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais)).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et , cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis -à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles. Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Dans le cas où le/les échantillon(s) auxquels se rapportent les constatations reportées ici a / ont été (s) prélevé(s) par le client ou par un tiers agissant pour le client, les constatations ne constituent aucune garantie de représentativité de l'échantillon par rapport à une marchandise quelconque et ne se rapportent qu'à l'échantillon concerné. La Société n'a aucune responsabilité s'agissant de la marchandise d'origine ou de la source dont le/les échantillon(s) est/sont déclaré(s) provenir.

# Fiche de prélèvement plomb des poussières au sol

**DIMO  
TEC**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Date                   | 23/12/2019  |
| Client                 | 2           |
| Mission                | 160         |
| Opérateur              | M. LEBAILLY |
| N° de lot<br>lingettes | 92185F      |

**Adresse**

Gare d'austerlitz 75013 PARIS

| N° de plvt | Bât                | Etage | Local            | Nature du sol         | Propreté visuel du sol |
|------------|--------------------|-------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Témoin     | -                  | -     | -                | -                     | -                      |
| 1          | Base vie           | 2     | Vestiaire        | Lino                  | Oui                    |
| 2          | Base vie           | 2     | Refectoire       | Lino                  | Oui                    |
| 3          | Base vie           | 2     | Wc               | Poignée porte         | Oui                    |
| 4          | Base vie           | 1     | Salle de réunion | Lino                  | Oui                    |
| 5          | Base vie           | 1     | Bureau           | Poignée porte         | Oui                    |
| 6          | Base vie           | 1     | Refectoire       | Poignée four          | Oui                    |
| 7          | Base vie           | RDC   | Refectoire       | Lino                  | Oui                    |
| 8          | Base vie           | RDC   | Wc               | Poignée porte         | Oui                    |
| 9          | Base vie           | RDC   | Wc               | Poignée porte         | Oui                    |
| 10         | Base vie           | RDC   | Vestiaire        | Lino                  | Oui                    |
| 11         | Base vie<br>annexe | RDC   | Bureau           | Lino                  | Oui                    |
| 12         | Base vie<br>annexe | RDC   | Bureau           | Lino                  | Oui                    |
| 13         | Base vie<br>annexe | 1     | Bureau           | Lino                  | Oui                    |
| 14         | Base vie projet    | 2     | Bureau           | Dalle de sol          | Oui                    |
| 15         | Base vie projet    | 2     | Bureau           | Lino                  | Oui                    |
| 16         | Base vie projet    | 2     | Bureau           | Lino                  | Oui                    |
| 17         | Base vie projet    | 1     | Refectoire       | Dalle de sol          | Oui                    |
| 18         | Base vie projet    | 1     | Refectoire       | Poignée de frigo      | Oui                    |
| 19         | Base vie projet    | 1     | WC               | Lino                  | Oui                    |
| 20         | Base vie projet    | RDC   | WC               | Poignée de porte      | Oui                    |
| 21         | Base vie projet    | RDC   | Vestiaire        | Dalle de sol          | Oui                    |
| 22         | Bureau AREP        | 1     | Palier           | Lino                  | Oui                    |
| 23         | Gare               | RDC   | Allée            | Carrelage             | Oui                    |
| 24         | Gare               | RDC   | Allée            | Carrelage             | Oui                    |
| 25         | Gare               | RDC   | Quais 16         | Revêtement bitumineux | Non                    |
| 26         | Gare               | RDC   | Quais 18         | Carrelage             | Oui                    |
| 27         | Gare               | RDC   | Quais 21         | Carrelage             | Oui                    |
| 28         | GHV                | RDC   | Chantier         | Béton                 | Non                    |
| 29         | GHV                | RDC   | Chantier         | Béton                 | Non                    |

|    |                    |     |                |                                        |     |
|----|--------------------|-----|----------------|----------------------------------------|-----|
| 30 | Ecahfaudage<br>GHV | R+7 | Chantier       | plancher bois (osb) +<br>Bâche étanche | Non |
| 31 | GHV                | RDC | Chantier       | Béton                                  | Non |
| 32 | GHV                | RDC | Chantier       | Béton                                  | Oui |
| 33 | GHV                | RDC | bureau         | Carrelage                              | Oui |
| 34 | GHV                | RDC | Passerelle     | Béton                                  | Oui |
| 35 | GHV                | RDC | Chantier       | Béton                                  | Oui |
| 36 | Gare               | RDC | accès metro    | Béton                                  | Non |
| 37 | Gare               | RDC | hall museum    | Carrelage                              | Oui |
| 38 | Gare               | RDC | centre transit | Carrelage                              | Oui |
| 39 | Gare               | RDC | salle attente  | Parquet                                | Non |
| 40 | Gare               | RDC | bureau         | Parquet                                | Oui |
| 41 | Gare               | RDC | quai 5         | Béton                                  | Non |
| 42 | Gare               | RDC | zone coupure   | Lino                                   | Oui |
| 43 | Gare               | RDC | hall seine     | Carrelage                              | Oui |
| 44 | Gare               | RDC | billetterie    | Carrelage                              | Oui |
| 45 | interstitiel       | RDC | Chantier       | Béton                                  | Oui |
| 46 | interstitiel       | R+1 | Chantier       | Béton                                  | Oui |
| 47 | GHV                | RDC | Chantier       | Béton                                  | Oui |
| 48 | GHV                | RDC | Chantier       | Béton                                  | Oui |